

Documentos necessários para ligação nova:

- 1) NADA OPOR MUNICIPAL LEI Nº 4.100 (SETOR DE PROTOCOLO NA PREFEITURA);
- 2) CÓPIAS RG e CPF
- 3) DOCUMENTO DO IMÓVEL (CONTRATO DE COMPRA E VENDA, DOAÇÃO, ESCRITURA OU IPTU).
- 4) EM CASO DE FALECIMENTO E MAIS DE UM HERDEIRO (CERTIDÃO DE ÓBITO E INVENTÁRIO OU PROCURAÇÃO ASSINADA PELOS OUTROS TAMBÉM HERDEIROS DO IMÓVEL)

Obs.: EM CASO DE PROCURADOR: RG, CPF DE AMBOS, PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA.

Comprovante de Atendimento	
Serviço Solicitado	
Requerimento	Matrícula
Atendente	Data da Solicitação
	/ /

Atenção: Para obter informações sobre sua solicitação, tenha sempre em mãos este documento.



Fale Conosco

Para denúncias, sugestões ou
Reclamações, ligue:
0800-591-0415 (22) 3853-0548



Rua Pref. Alberto Vaz,
366 - Bairro Caixa D'água
Santo Antônio de Pádua - RJ
CEP: 28470-000



ÁGUAS DE PÁDUA

Manual do Consumidor PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

Trabalhando para garantir Água de qualidade

PADRÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA

Identifique sua caixa, numerando-a interna e externamente, de acordo com o imóvel a ser atendido. Isso é importante para garantir a leitura correta;

O local deve ter livre acesso externo, ficando no muro frontal ou lateral do imóvel;

A altura mínima entre o fundo da primeira caixa e a calçada deve estar compreendida entre 50cm e 80cm, de acordo com número total de caixas na vertical no mesmo muro. A lateral da caixa padrão deve estar afastada de no mínimo 70cm em relação a caixa de esgoto que existe, ou que será construída no passeio;

Em caso de mais de uma ligação, mantenha um espaçamento entre caixas na vertical de, no mínimo, 10cm e, na horizontal, de 15cm. Atenção ao limite máximo de 1,6m de altura da caixa;

Instale o ramal interno com saída pela parte superior da caixa, contendo neste ramal, ainda no muro, um registro para controle da utilização da água (ver desenho);


Deixe um corte no muro para receber o ramal de entrada da Águas de Pádua que deve obrigatoriamente ser lateral. Este corte deverá ter, no mínimo, 10 cm de largura e 7cm de profundidade e ficar na lateral oposta ao ramal de saída. A entrada também poderá ser pela lateral direita quando então a saída será pela parte superior esquerda;

Quando o reservatório superior estiver acima do nível da rua, em altura superior ao equivalente de dois pavimentos, o imóvel deverá ter reservatório inferior com bomba de recalque;

Uma vez realizada a ligação, qualquer intervenção no padrão somente pode ser efetuada se previamente à Águas de Pádua e autorizada;




Medidas do Padrão:
Altura (40cm); Largura (50cm);
Profundidade de mínima 12cm

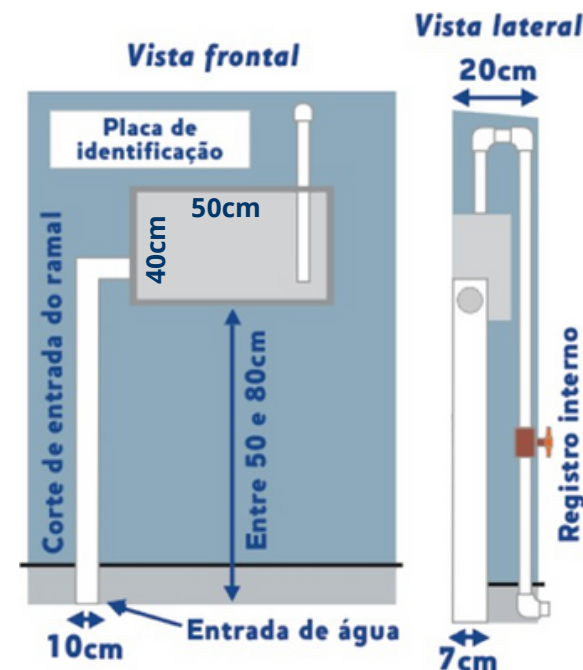

Condições para aprovação da caixa padrão:

- 1- Caixa padrão de frente para rua (na divisa com o passeio)
 - 2- Caixa padrão lateral e de livre acesso
- As medidas internas da caixa padrão: 1/2" - 38 x 26 x 12cm
3/4" - 45 x 30 x 12cm
1" - 55 x 30 x 16cm

Obs: A caixa deverá ter a tampa com grade.

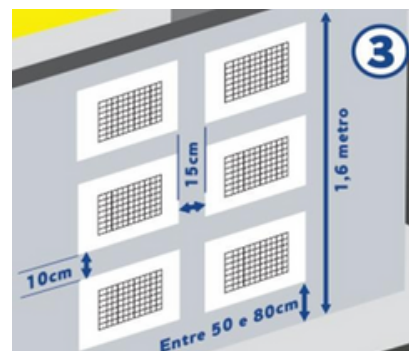

3- Devem ser respeitados os espaçamentos entre as caixas, conforme mostra o desenho 3.

4- O número de caixas está limitado a uma altura máxima de três. Lateralmente, o número de caixas se limita ao espaço físico existente, conforme mostra o desenho 4.

